



ՀՀ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԻԴՐՈՄԵՏԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ

ԱՌԱՋԻԿԱ 5 ՕՐԿԱ ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

Հանրապետության փարաձորում՝

Հունիսի 23-ի ցերեկը, 26-28-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ՝ քամու ուժգնացում 15-20մ/վրկ: Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ: Հունիսի 24-25-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ: Քամին հարավ-արևմտյան՝ 3-8 մ/վրկ: Օդի ջերմաստիճանը հունիսի 23-24-ին կրթարձանա 3-5 աստիճանով:

Մարզեր		23.06		24.06		25.06		26.06		27.06		28.06			
		T°C	երև.	T°C	երևույթ		T°C	երևույթ		T°C	երևույթ		T°C	երևույթ	
			ցեր.		գիշ.	ցեր.		գիշ.	ցեր.		գիշ.	ցեր.		գիշ.	
ԵՐԿՐԱԿ	գիշ.	+21...+26		+8...+13 +23...+28		+6...+11 +23...+28		+6...+11 +22...+26		+5...+10 +18...+23		+3...+8 +20...+25			
	ցեր.														
ԿՈՏԱՅՔ	լեռ.	+21...+26		+8...+13 +23...+28		+6...+11 +23...+28		+6...+11 +22...+26		+5...+10 +18...+23		+3...+8 +20...+25			
	նախ.		գիշ.		+15...+17 +30...+33				+13...+15 +29...+31				+13...+15 +28...+30		+12...+14 +26...+28
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ	գիշ.	+21...+26		+8...+13 +23...+28		+6...+11 +23...+28		+6...+11 +22...+26		+5...+10 +18...+23		+3...+8 +20...+25			
ցեր.															
ԼՈՌԻ	գիշ.	+22...+27		+8...+13 +24...+29		+8...+13 +24...+29		+8...+13 +22...+27		+7...+12 +17...+22		+5...+10 +20...+25			
ցեր.															
ՏԱՎՈՒՇ	գիշ.	+28...+33		+14...+19 +30...+34		+13...+18 +30...+34		+13...+18 +28...+32		+12...+17 +22...+27		+10...+15 +25...+29			
ցեր.															
ԱՐԱԳԱՍՈՆՍ	լեռ.	+21...+26		+8...+13 +23...+28		+6...+11 +23...+28		+6...+11 +22...+26		+5...+10 +18...+23		+3...+8 +20...+25			
	նախ.		գիշ.		+15...+18 +32...+34				+15...+18 +31...+33				+14...+17 +30...+32		+12...+16 +28...+30
ԱՐԱՐԱՏ	գիշ.	+31...+34		+16...+20 +34...+36		+16...+20 +34...+36		+15...+19 +32...+34		+12...+17 +30...+32		+10...+15 +31...+33			
ցեր.															
ԱՐՄԱՎԻՐ	գիշ.	+31...+34		+16...+20 +34...+36		+16...+20 +34...+36		+15...+19 +32...+34		+12...+17 +30...+32		+10...+15 +31...+33			
ցեր.															
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ	լեռ.	+21...+26		+8...+13 +23...+28		+6...+11 +23...+28		+6...+11 +22...+26		+5...+10 +18...+23		+3...+8 +20...+25			
	նախ.		գիշ.		+16...+20 +34...+36				+16...+20 +34...+36				+15...+19 +32...+34		+12...+17 +30...+32
ՍՅՈՒՆԻՔ	հով.	+32...+36		+16...+21 +34...+38		+15...+20 +34...+38		+15...+20 +30...+35		+14...+19 +25...+30		+12...+17 +27...+32			
	նախ.		գիշ.		+10...+14 +25...+30				+9...+14 +23...+28				+9...+14 +21...+26		+8...+13 +16...+21
ԱՐՅԱՄ	հով.	+32...+36		+16...+21 +34...+38		+15...+20 +32...+36		+15...+20 +30...+35		+14...+19 +25...+30		+12...+17 +27...+32			
	նախ.		գիշ.		+10...+14 +26...+31				+9...+14 +24...+29				+9...+14 +22...+26		+8...+13 +17...+21

Երևան քաղաքում՝

Հունիսի 23-ի ցերեկը, 24-26-ին, 28-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ: Հունիսի 27-ին երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամու ուժգնացում՝ 16-18մ/վրկ:

	ցերեկ 23.06	երեկ 23.06	գիշեր 24.06	ցերեկ 24.06	երեկ 24.06	գիշեր 25.06	ցերեկ 25.06	երեկ 25.06	գիշեր 26.06	ցերեկ 26.06	երեկ 26.06	գիշեր 27.06	ցերեկ 27.06	երեկ 27.06	գիշեր 28.06	ցերեկ 28.06	երեկ 28.06
Երևույթ																	
T°C	+31 +33	+28 +30	+18 +20	+33 +35	+29 +31	+18 +20	+33 +35	+29 +31	+18 +20	+32 +34	+28 +30	+16 +18	+29 +31	+26 +28	+14 +16	+30 +32	+27 +29
Խոն. %	35	50	65	25	50	60	25	50	55	28	45	55	30	40	55	30	40

Երևան քաղաքի հունիսի 24-ի բազմամյա կլիմայական տվյալներ

- Օդի առավելագույն ջերմաստիճան 38.6°C (1998թ.)
- Օդի նվազագույն ջերմաստիճան 8.6°C (2005թ.)
- Օդի միջին օրական ջերմաստիճան 23.1°C

ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

23.06.2020


ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐ (ՈՒՄԻ)

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ԵՐԵՎԱՆ Մայրաքաղաք
ԱՐՄԱՎԻՐ Մարզկենտրոն, շրջկենտրոն

Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինդեքսը

4 այսօր
(5) վաղը

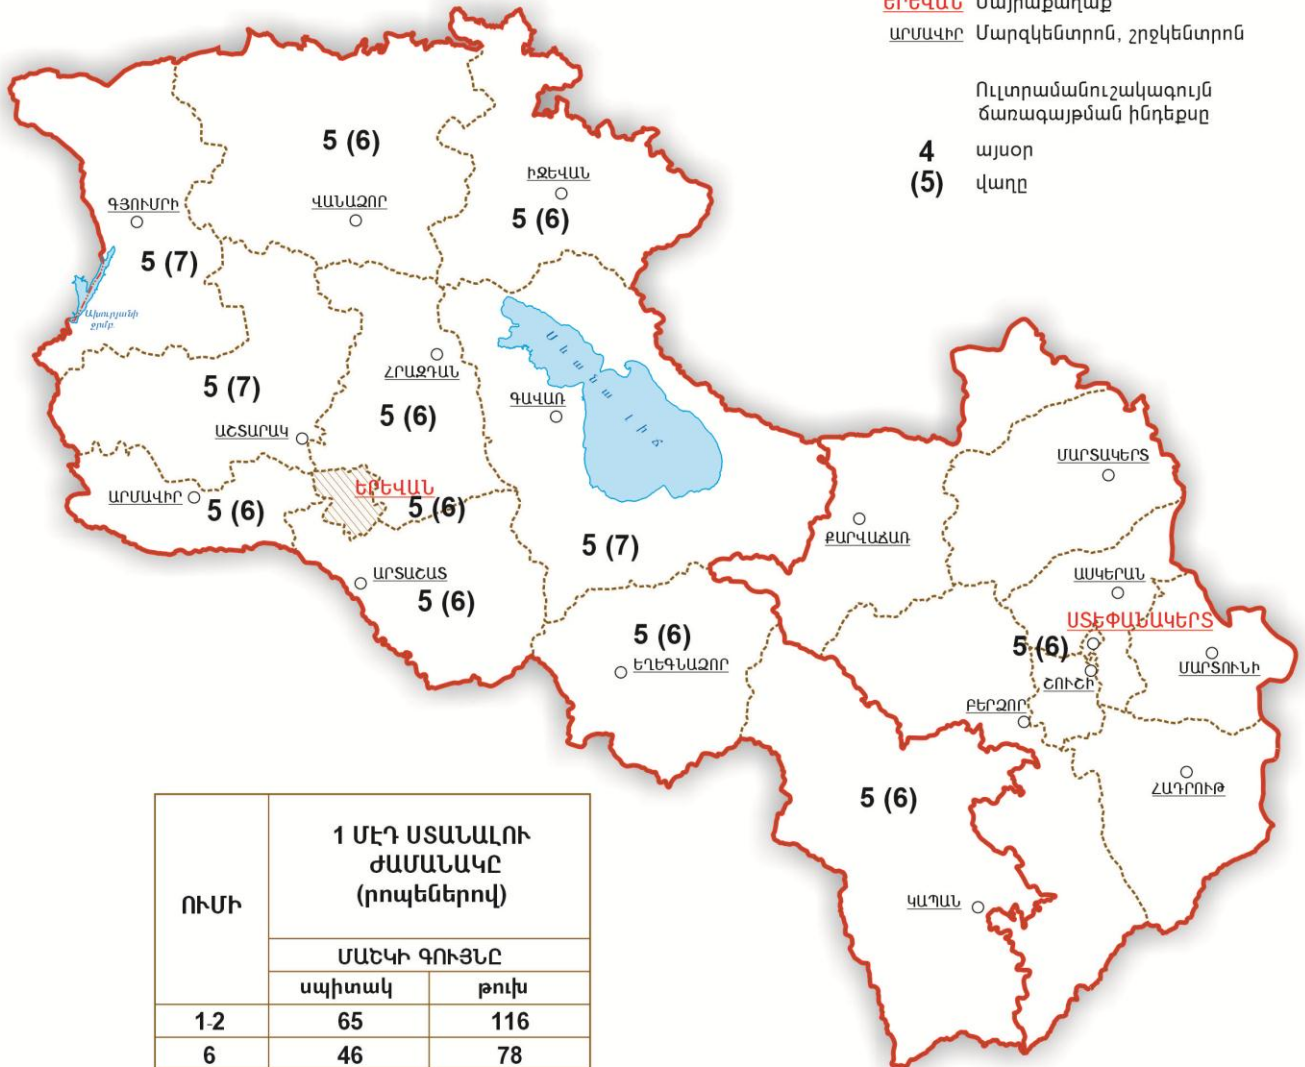

ՈՒՄԻ	1 ՄԷԴ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ (րոպեներով)	
	ՄԱՇԿԻ ԳՈՒՅՆԸ	
	սպիտակ	թուխ
1-2	65	116
6	46	78
8	33	59
5	27	47
6	22	39
7	18	34
8	16	30
9	14	35
10	12	23
11	11	21
12 -	10	20

1ՄԷԴ (մինիմալ էրիթեմային դոզա)-ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նվազագույն չափաբաժին, որն առաջացնում է մաշկի նկատելի կարմրություն (էրիթեմա): Ստացված չափաբաժինների տարեկան գումարը պետք է չգերազանցի 50 ՄԷԴ: